

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Skříňka pro „SPD“ (přepět'ové ochrany - DC)

Akce: **Skříňka - (RS FVE DC - 01,....02)**

Investor:


Výrobce: **Akusolar s.r.o., 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek**

Archivní číslo: **EV - 21 - 11 - 04**

Základní technické údaje akce:

Napájecí soustava:	2=1000V/IT,
Ochrana před úrazem el. proudem:	Kryty a izolací dle ČSN 33 2000-4-41, [ed. 3]
Ochrana při poruše:	Oddělením obvodu dle ČSN 33 2000-4-41, [ed. 3]
Ochrana proti přepětí:	Ochrana stupně II
Jmenovitý proud rozvaděče:	12A
Minimální krytí rozvaděče:	IP54 po otevření IP23
Umístění rozvaděče:	Ve vnitřních prostorách objektu- „A“

Vypracoval:	Výrobce : Akusolar s.r.o. 8. pěšího pluku 2380 73801 Frýdek-Místek	Dodavatel: xxx xxx	Akce: Rozvaděčová skříňka (RS FVE DC-01,..02) pro „SPD“	Výkres:			List: 1
Schválil:				Dat. založ.: 4/2021	Akusolar s.r.o. 8. pěšího pluku 2380 738 01 Frýdek-Místek	Číslo výkr.: EV-21-11-04	
Zakázka:				Dat. vytiš.: 15.4.2021			

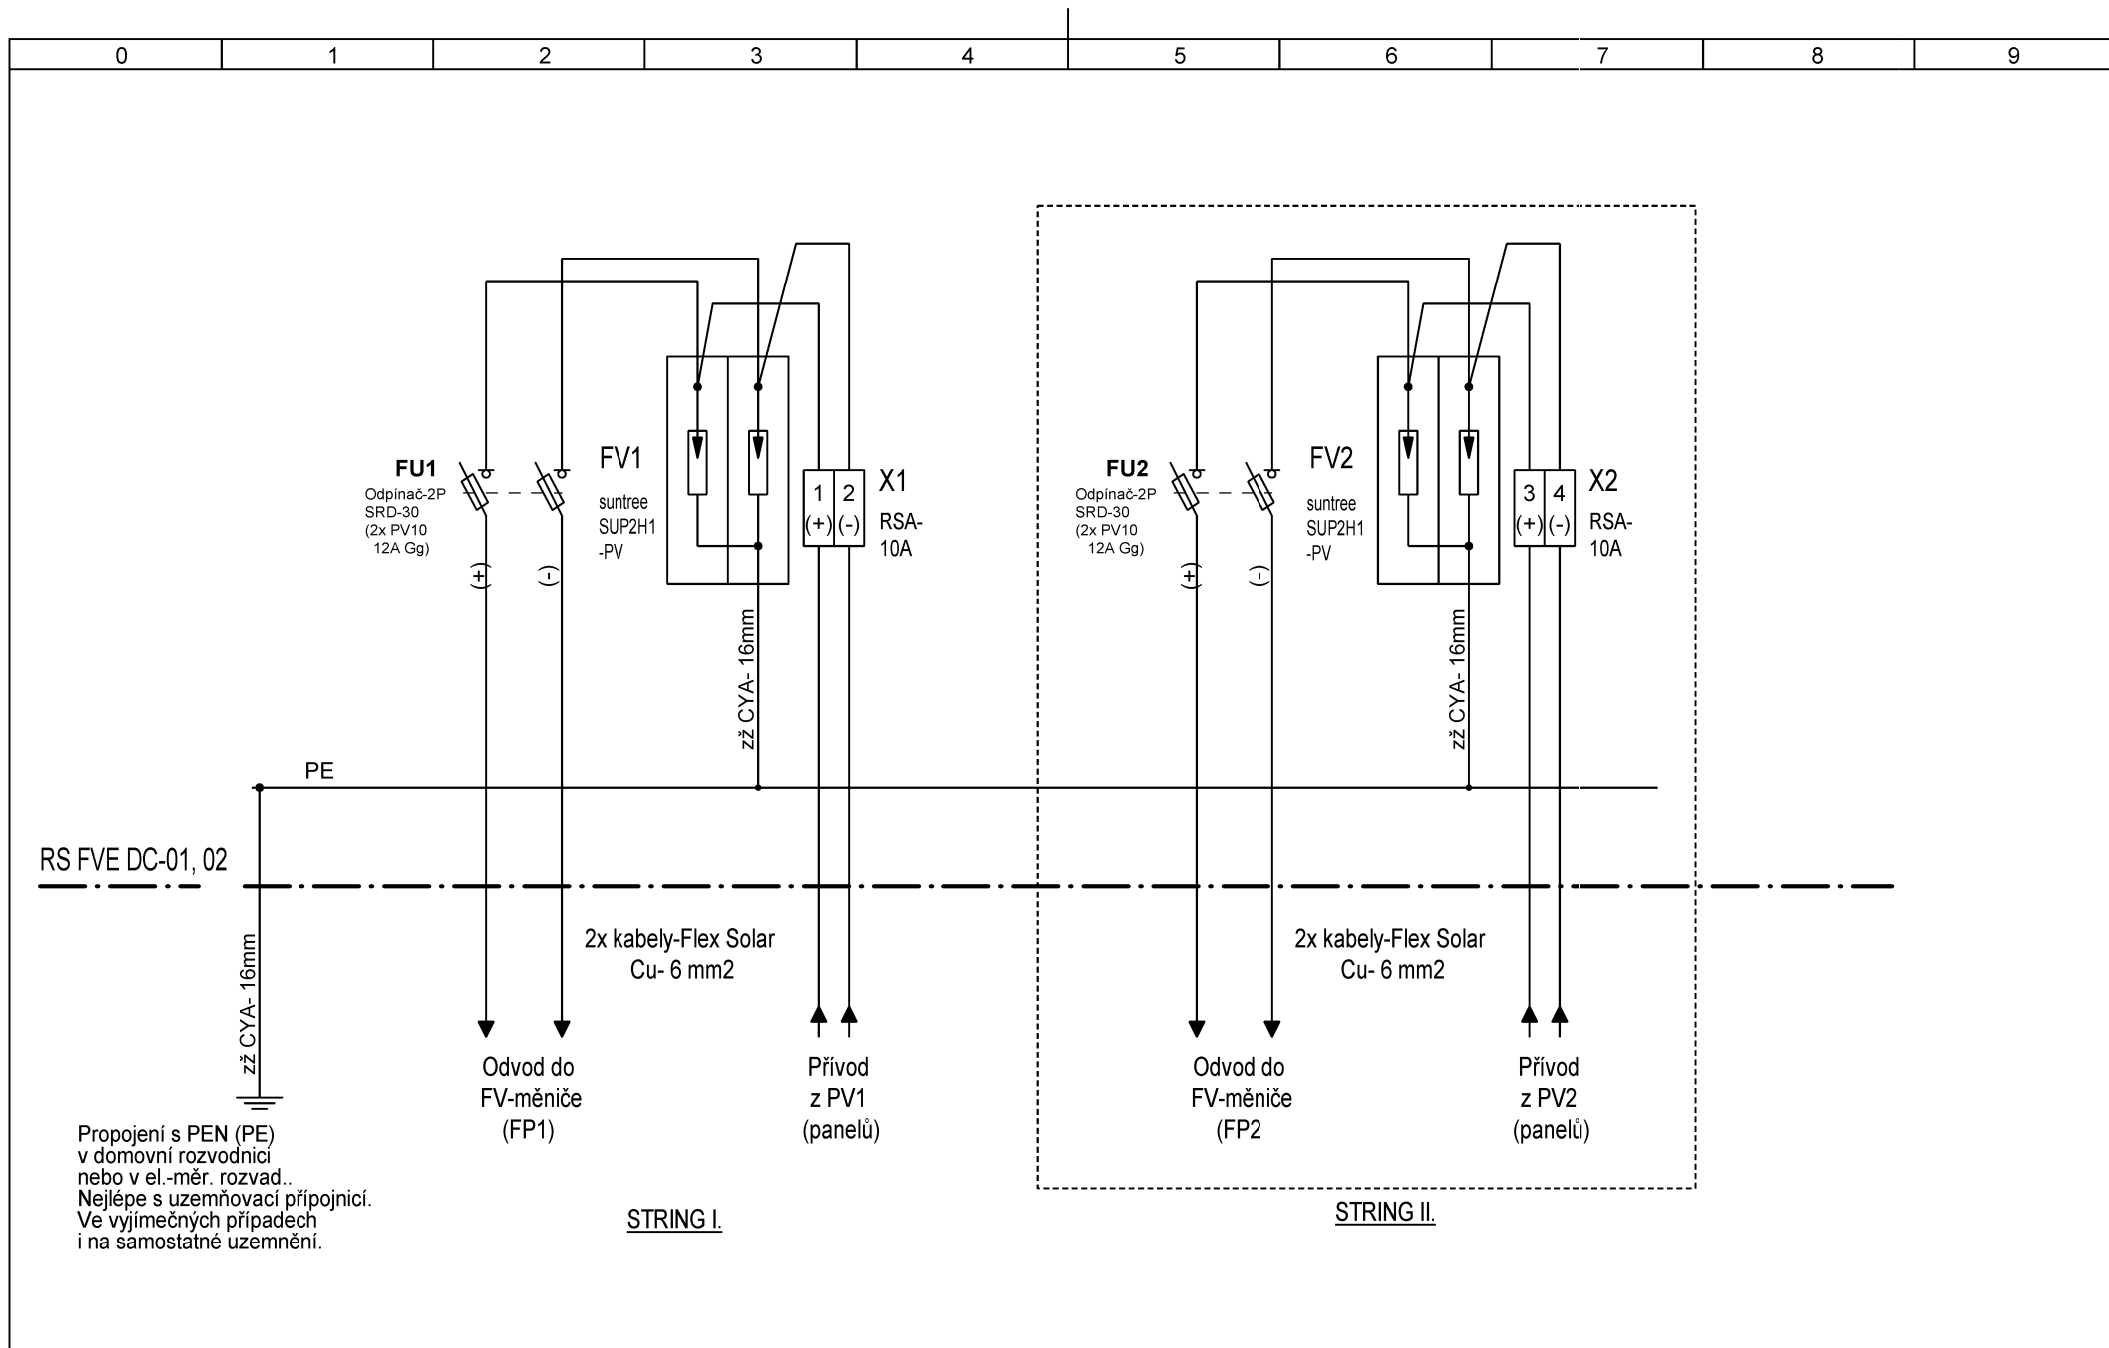


Vypracoval:	Výrobce : Akusolar s.r.o. 8. pěšího pluku 2380 73801 Frýdek-Místek	Dodavatel:	Akce: Rozvaděčová skříňka (RS FVE DC-01,..02) pro „SPD“	Výkres:		List: 2
Schválil:		xxx		Dat. založ.: 4/2021	Akusolar s.r.o. 8. pěšího pluku 2380 738 01 Frýdek-Místek	Číslo výkř.: EV-21-11-04
Zakázka:		xxx		Dat. vytiš.: 15.4.2021		

Číslo výkr.:
EV-21-11-04

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Skříňka (RS FVE DC-01, ...02) rozmístění přístrojů (průhled čelním panelem)

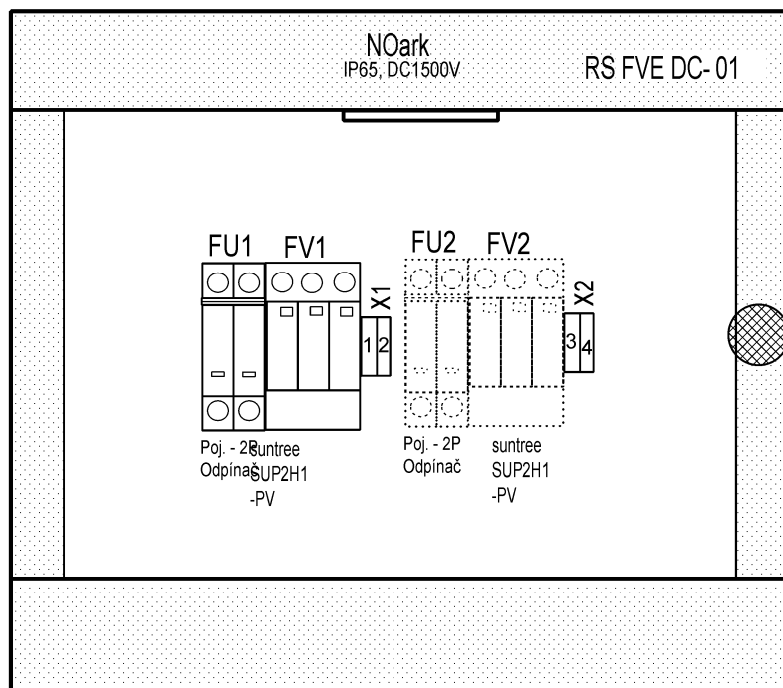

Poznámky:

Rozvaděč pro montáž na hmotu třídy reakce na oheň A1, A2 dle ČSN EN 13501-1, (jedná se o nehořlavé materiály), /u hořlavých materiálů se musí rozvaděč podložit - CEMVIN/

Vypracoval:	Výrobce : Akusolar s.r.o. 8. pěšího pluku 2380 73801 Frýdek-Místek	Dodavatel:	Akce: Rozvaděčová skříňka (RS FVE DC-01,..02) pro „SPD“	Výkres:			List: 3
Schválil:		xxx		Dat. založ.: 4/2021	Akusolar s.r.o. 8. pěšího pluku 2380 738 01 Frýdek-Místek	Číslo výkr.: EV-21-11-04	
Zakázka:		xxx		Dat. vytiš.: 15.4.2021			